


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Arkusz 1(12)

| | |
|---|---|
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej | 16/2019 ID: 6640.219.2019 |
| Skala mapy | 1:500 Data opracowania mapy 22.03.2019 |
| Sekcja | 7.145.33.16.1.4, 7.145.33.16.3.2, 7.145.33.16.2.3, 7.145.33.16.4.1, 7.145.33.16.3.4, 7.145.33.21.1.2 |
| Miejscowość | Zakrzówek |
| Województwo | nr działki 684 |
| Powiat | identyfikator 06 nazwa lubelskie |
| Jednostka ewidencyjna | identyfikator 0607 nazwa kraśnicki |
| Obręb ewidencyjny | identyfikator 060710_2 nazwa Zakrzówek |
| Nazwa układu współrzędnych: | identyfikator 0018 nazwa Zakrzówek |
| Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji | prostopadłych płaskich wysokości PL-2000/7 KRONSTADT 60 |
| Służebności gruntowe | Ze względu na charakter planowanej inwestycji niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych |
| 2288-1012 - znaki geodezyjne podlegają szczególnej ochronie | |
| Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji lub dla których brak jest informacji branżowych | |


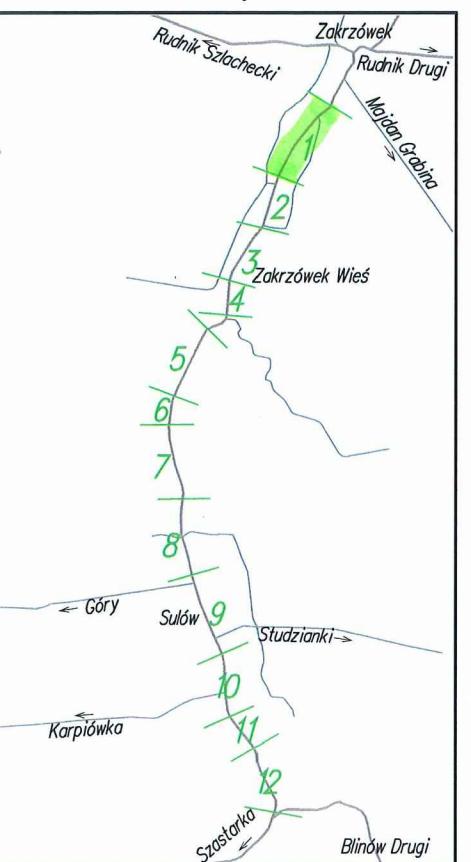


Geodeta uprawniony
mgr inż. Rafał Cwikła
nr upr. 22999

Geodeta uprawniony
mgr inż. Rafał Cwikła
nr upr. 22999

Przedkładając się, że niniejszy dokument został opracowany w oparciu o dane geodezyjne i techniczne, których rzetelność i dokładność gwarantuję. W przypadku stwierdzenia błędów, które nie zostały wykryte w procesie opracowania, ponoszę odpowiedzialność za ich skutki. W przypadku stwierdzenia błędów, które nie zostały wykryte w procesie opracowania, ponoszę odpowiedzialność za ich skutki.

Starosta Kraśnicki
P.0607.2019.564
28 KWI 2019
Z up. Starosta

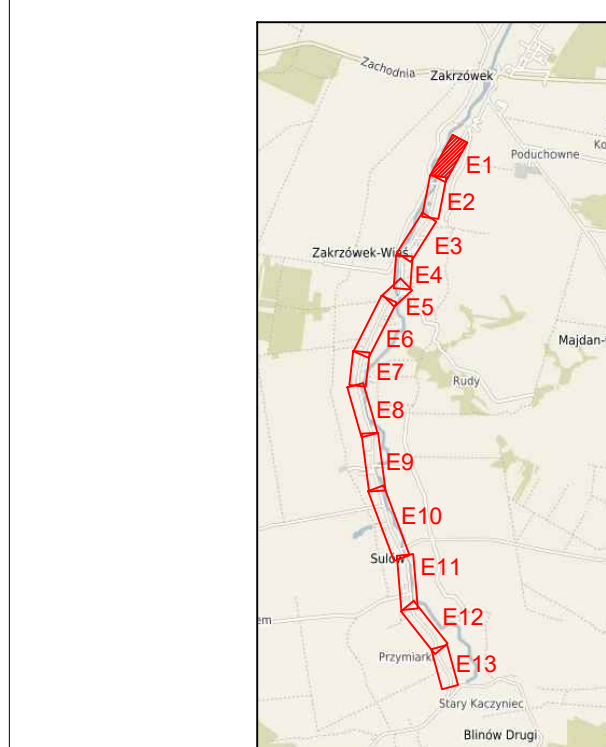

Legenda

- proj. rura osłonowa
- proj. linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
- 1/1 nr. słupa oświetleniowego
- proj. szafa oświetleniowa
- proj. Słup oświetleniowy + oprawa
- proj. Słup oświetleniowy + 2xoprawa
- proj. wymiana opraw na istniejących słupach
- proj. jezdnie wg. oddzielnego opracowania
- proj. chodnik wg. oddzielnego opracowania

- UWAGA
- W rejonie pkt. geodezyjnych (poligonowych) wykopy wykonać ręcznie.
 - W pobliżu ist. infrastruktury podziemnej wykopy wykonywać ręcznie.
 - W miejscach skrzyżowania się lub zbliżenia z ist. kablami energetycznymi oraz telefonicznymi należy montować na nie dwudzielne rury osłonowe.

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Projekt wykonawczy BRANŻA ELEKTRYCZNA | | email: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2288L |
| Adres: woj. Lubelskie powiat Kraśnicki gm. Zakrzówek obręb: Zakrzówek | | Inwestor: Zarząd Drog Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2a 23-204 Kraśnik |
| Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu. | | Skala: 1:500 |
| Projektant: mgr inż. Mateusz Blicharz | Nr upr.: LUB/0270/PWB/E15 | Podpis: E 1 |
| Sprawdzający: mgr inż. Piotr Marczak | LUB/0345/PBE/17 | Data: Lipiec 2019 |