

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz 11(12)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	16/2019		
Skala mapy	ID: 6640.219.2019		
Sekcja	7.144.32.25.2.2, 7.144.33.21.1.1, 7.144.33.21.1.3,	Data opracowania mapy	22.03.2019
Miejscowość	Sulów	Mapa aktualna na dzień	22.03.2019
Województwo		nr działki	46
Powiat		identyfikator	06
Jednostka ewidencyjna		nazwa	lubelskie
Obręb ewidencyjny		identyfikator	0607
Nazwa układu współrzędnych:		nazwa	kraśnicki
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		identyfikator	060710_2
Służebności gruntowe		nazwa	Zakrzówek
		identyfikator	0015
		nazwa	Sulów
		prostokątnych płaskich	PL-2000/7
		wysokości	KRONSZTADT'60
2351-1047 - znaki geodezyjne podlegają szczególnej ochronie			
Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji lub dla których brak jest informacji branżowych			

Orientacja

PRO-GEO

mgr inż. Robert Cwikła

23-204 Kraśnik, ul. Al. Niepodległości 2

NIP: 7151670305, REGON:0616772

Tel. 508-878-871

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Robert Cwikła

nr upr. 23899

Podpisano się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opracowanie techniczne, w całości odpowiadające zasadom geodezyjnym i kartograficznym.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

St. Kraśnik

Identyfikator ewidencyjny operacji zasobu - operacja techniczna

P.0607.2019.567

Data wpisania danych technicznych do ewidencji map, ow. zasobu


26 KWI 2019

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Z upr. Młotek

mgr inż. Urszula Sokał

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku

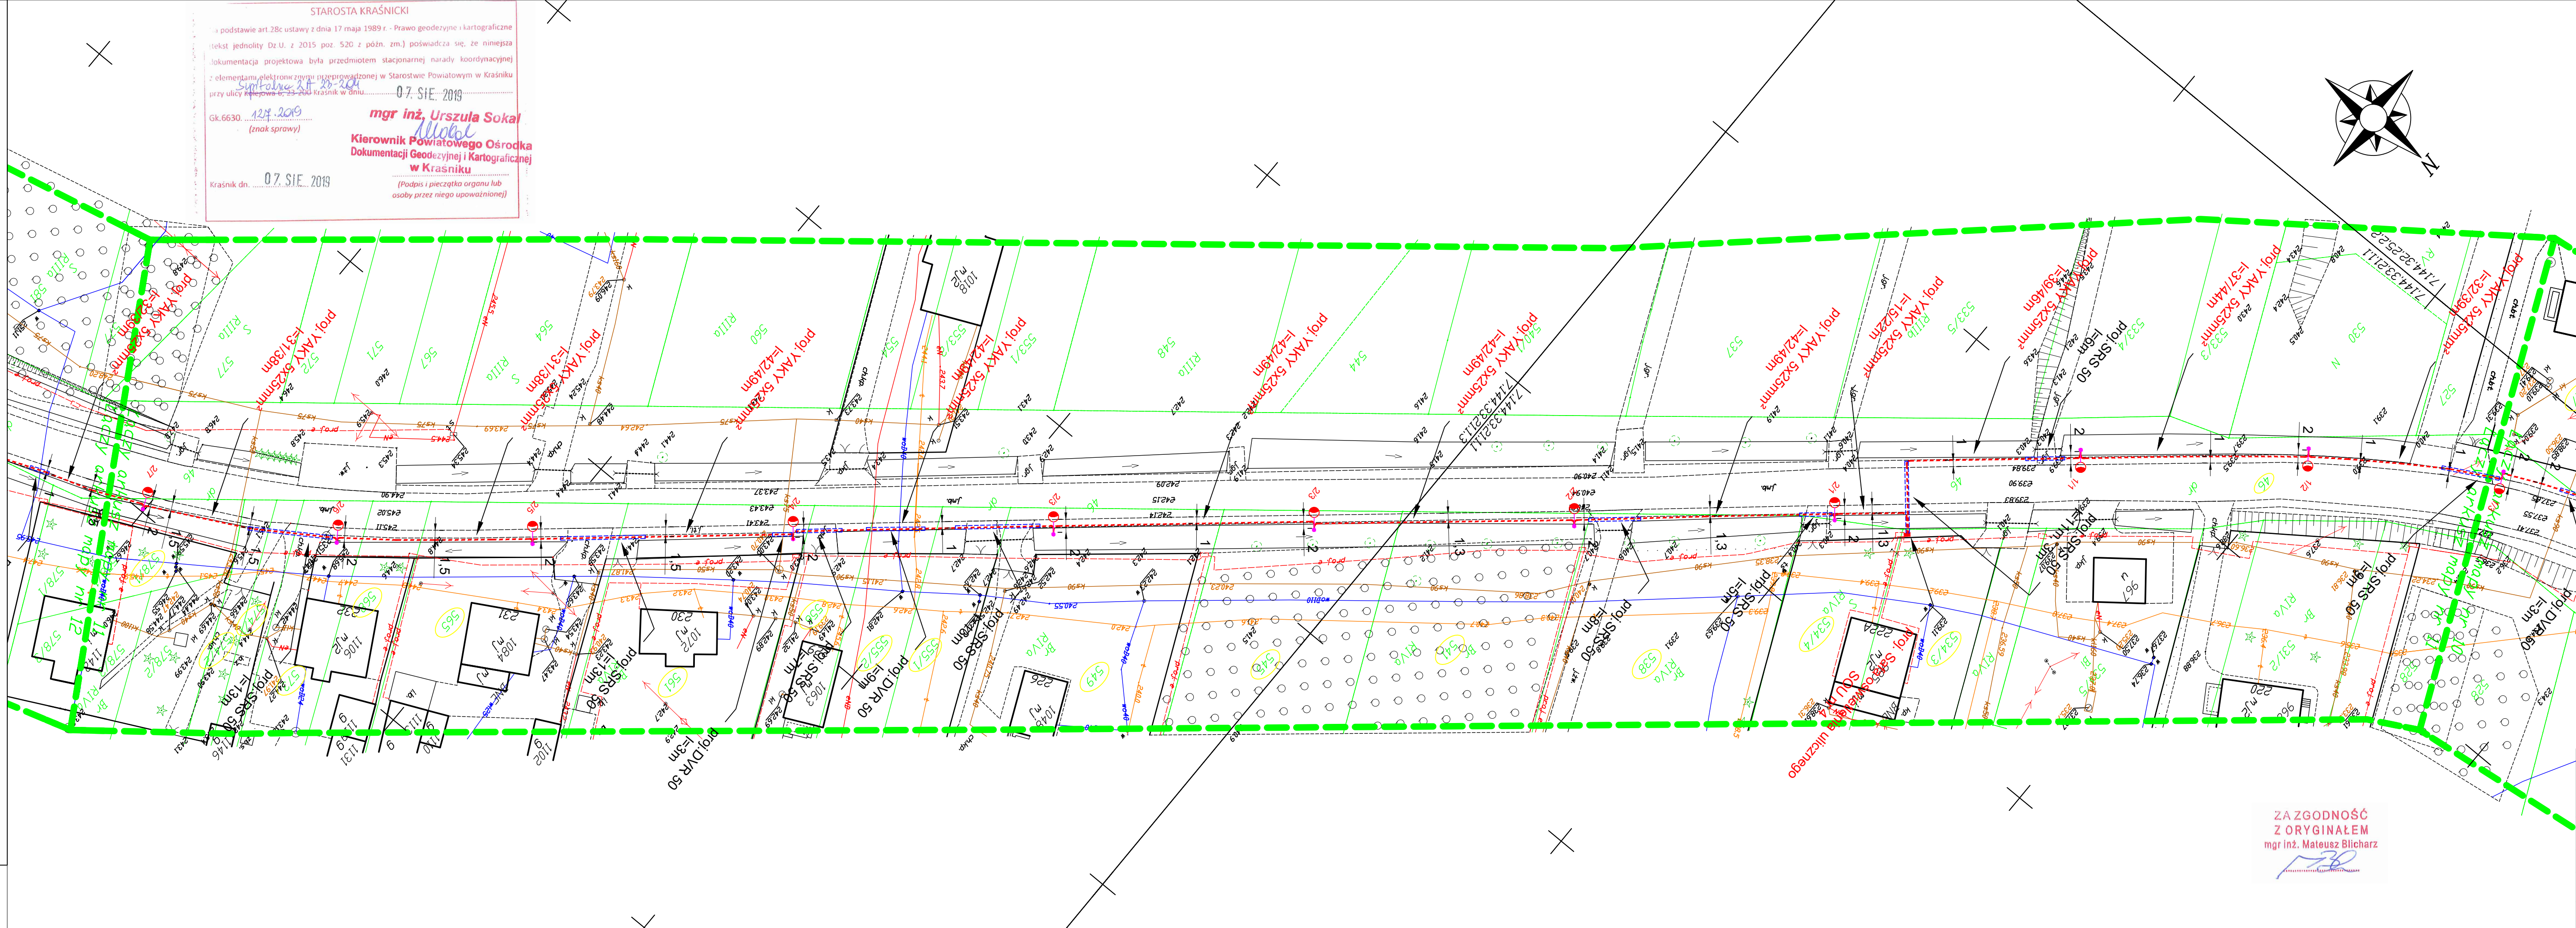

Legenda

proj. rura osłonowa

proj. linia kablowa nN oświetlenia ulicznego

nr. słupa oświetleniowego

proj. szafa oświetlenia ulicznego

proj. Słup oświetleniowy + oprawa

proj. Słup oświetleniowy + 2xoprawa

proj. wymiana opraw na istniejących słupach

UWAGA

1. W rejonie pkt. geodezyjnych (poligonowych) wykopy wykonać ręcznie.

2. W pobliżu ist. infrastruktury podziemnej wykopy wykonywać ręcznie.

3. W miejscach krzyżowania się lub zbliżenia z ist. kablami energetycznymi oraz telefonicznymi należy montować na nie dwudzielne rury osłonowe.

Temat: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2289L.	
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA	Adres: woj. Lubelskie powiat Kraśnicki gm. Zakrzówek obręb: Sulów
Inwestor: Gmina Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek	
Nazwa rysunku:	Skala: 1:500
Projekt zagospodarowania terenu.	
Projektant:	Nr upr.
Sprawdzający:	Podpis
Nr rys. E 11	
ZUDP	
Data Lipiec 2019	