MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Arkusz 8(12)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		**16/2019** **ID: 6640.219.2019**	
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	22.03.2019
Sekcja	7.144.32.15.2.1, 7.144.32.15.2.2, 7.144.32.15.2.3, 7.144.32.15.2.4, 7.144.32.15.4.1, 7.144.32.15.4.2, 7.144.32.15.4.4	Mapa aktualna na dzień	22.03.2019
Miejscowość	**Sulów**	nr działki	**46**
Województwo		identyfikator	**06**
		nazwa	**lubelskie**
Powiat		identyfikator	**0607**
		nazwa	**kraśnicki**
Jednostka ewidencyjna		identyfikator	**060710_2**
		nazwa	**Zakrzówek**
Obręb ewidencyjny		identyfikator	**0015**
		nazwa	**Sulów**
Nazwa układu współrzędnych:		prostokątnych płaskich	**PL-2000/7**
		wysokości	**KRONSZTADT`60**
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		🟩 🟩 🟩	
Służebności gruntowe		Ze względu na charakter planowanej inwestycji niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych	
2351-1039, 2351-1040 - znaki geodezyjne podlegają szczególnej ochronie			
Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji lub dla których brak jest informacji branżowych			

Orientacja

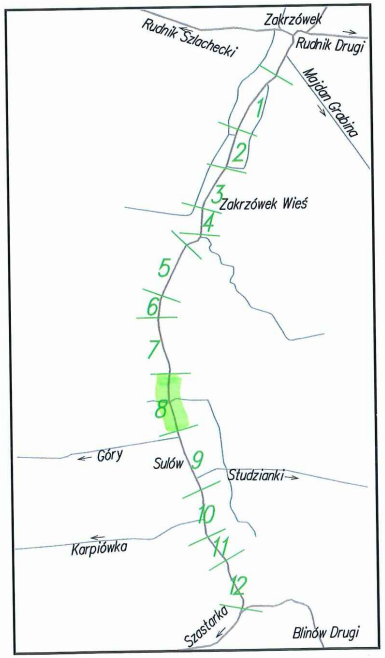
Zakrzówek
Rudnik Szlachecki
Rudnik Drugi
Majdan Grabina
1
2
3
Zakrzówek Wieś
4
5
6
7
8
Góry
Sulów
9
Studzianki
10
Karpiówka
11
12
Szastarka
Blinów Drugi

PRO-GEO
USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Robert Ćwikła
23-204 Kraśnik, ul. Al. Niepodległości 25 E
NIP: 7151670305, REGON:061677264
Tel. 508-878-871

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Robert Ćwikła
nr upr. 22099

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Kraśnicki
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0607. 2019. 567
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	26 KWI 2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr inż. Urszula Sokal Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku

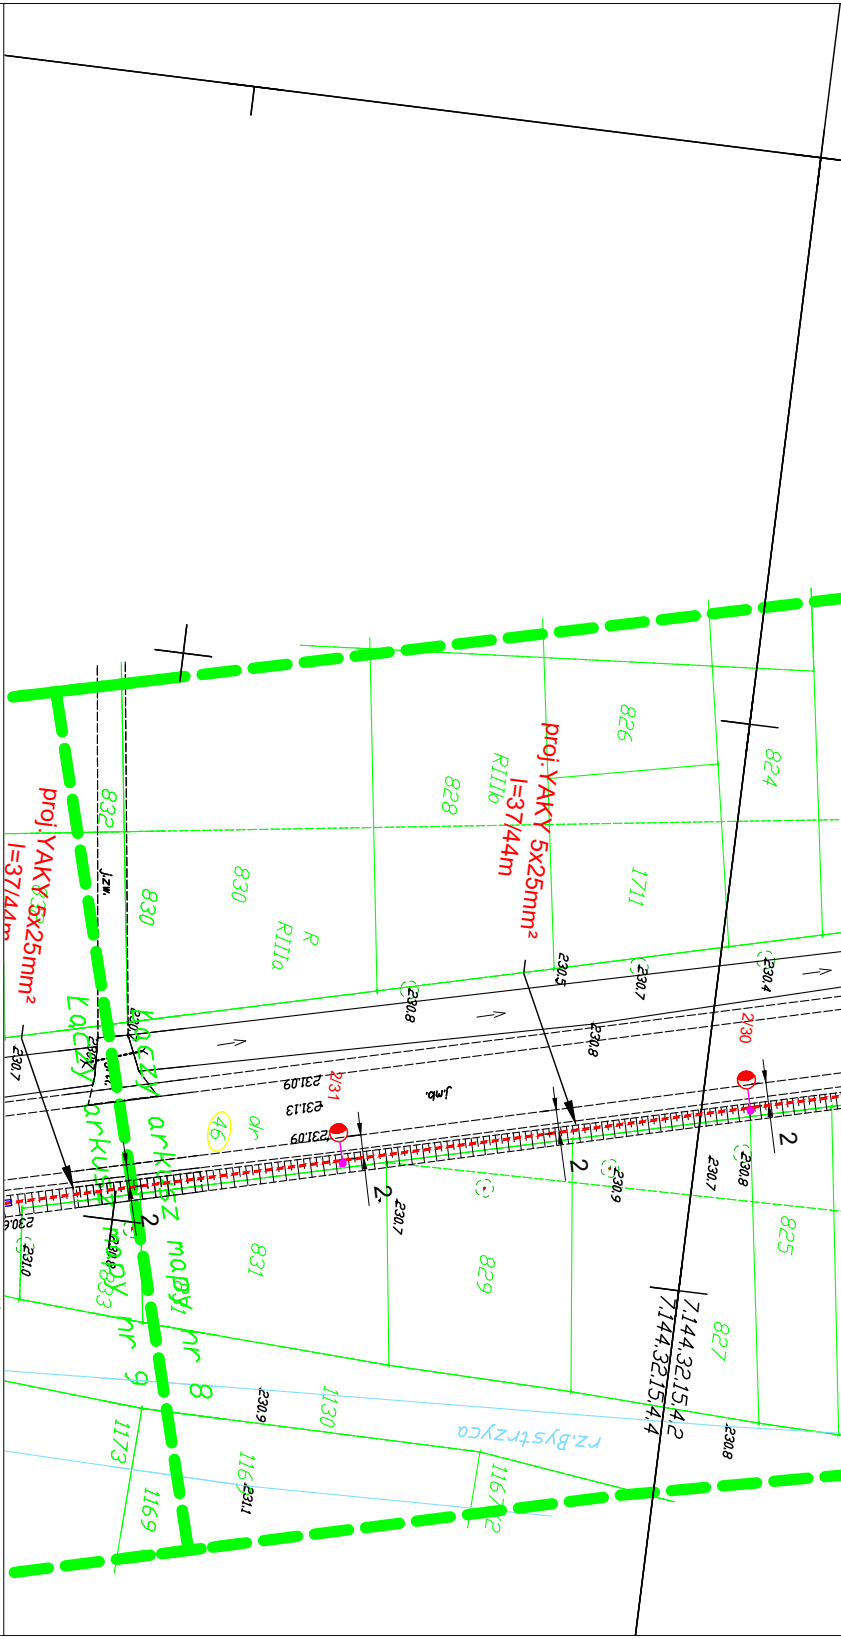
proj. YAKY 5x25mm²
l=37/44m
proj. YAKY 5x25mm²
l=37/44m
826
824
828
RIIIb
832
830
830
R
RIIIa
1711
Łączy arkusz z mapy nr 9
arkusz z mapy nr 8
46
dr
231.09
231.13
231.09
2/31
2/30
jmb.
2
2
2
2
831
829
825
827
833
1173
1169
1130
116
rz.Bystrzyca
7.144.32.15.4.2
7.144.32.15.4.4
230.7
230.8
230.5
230.4
230.9
231.0
231.1

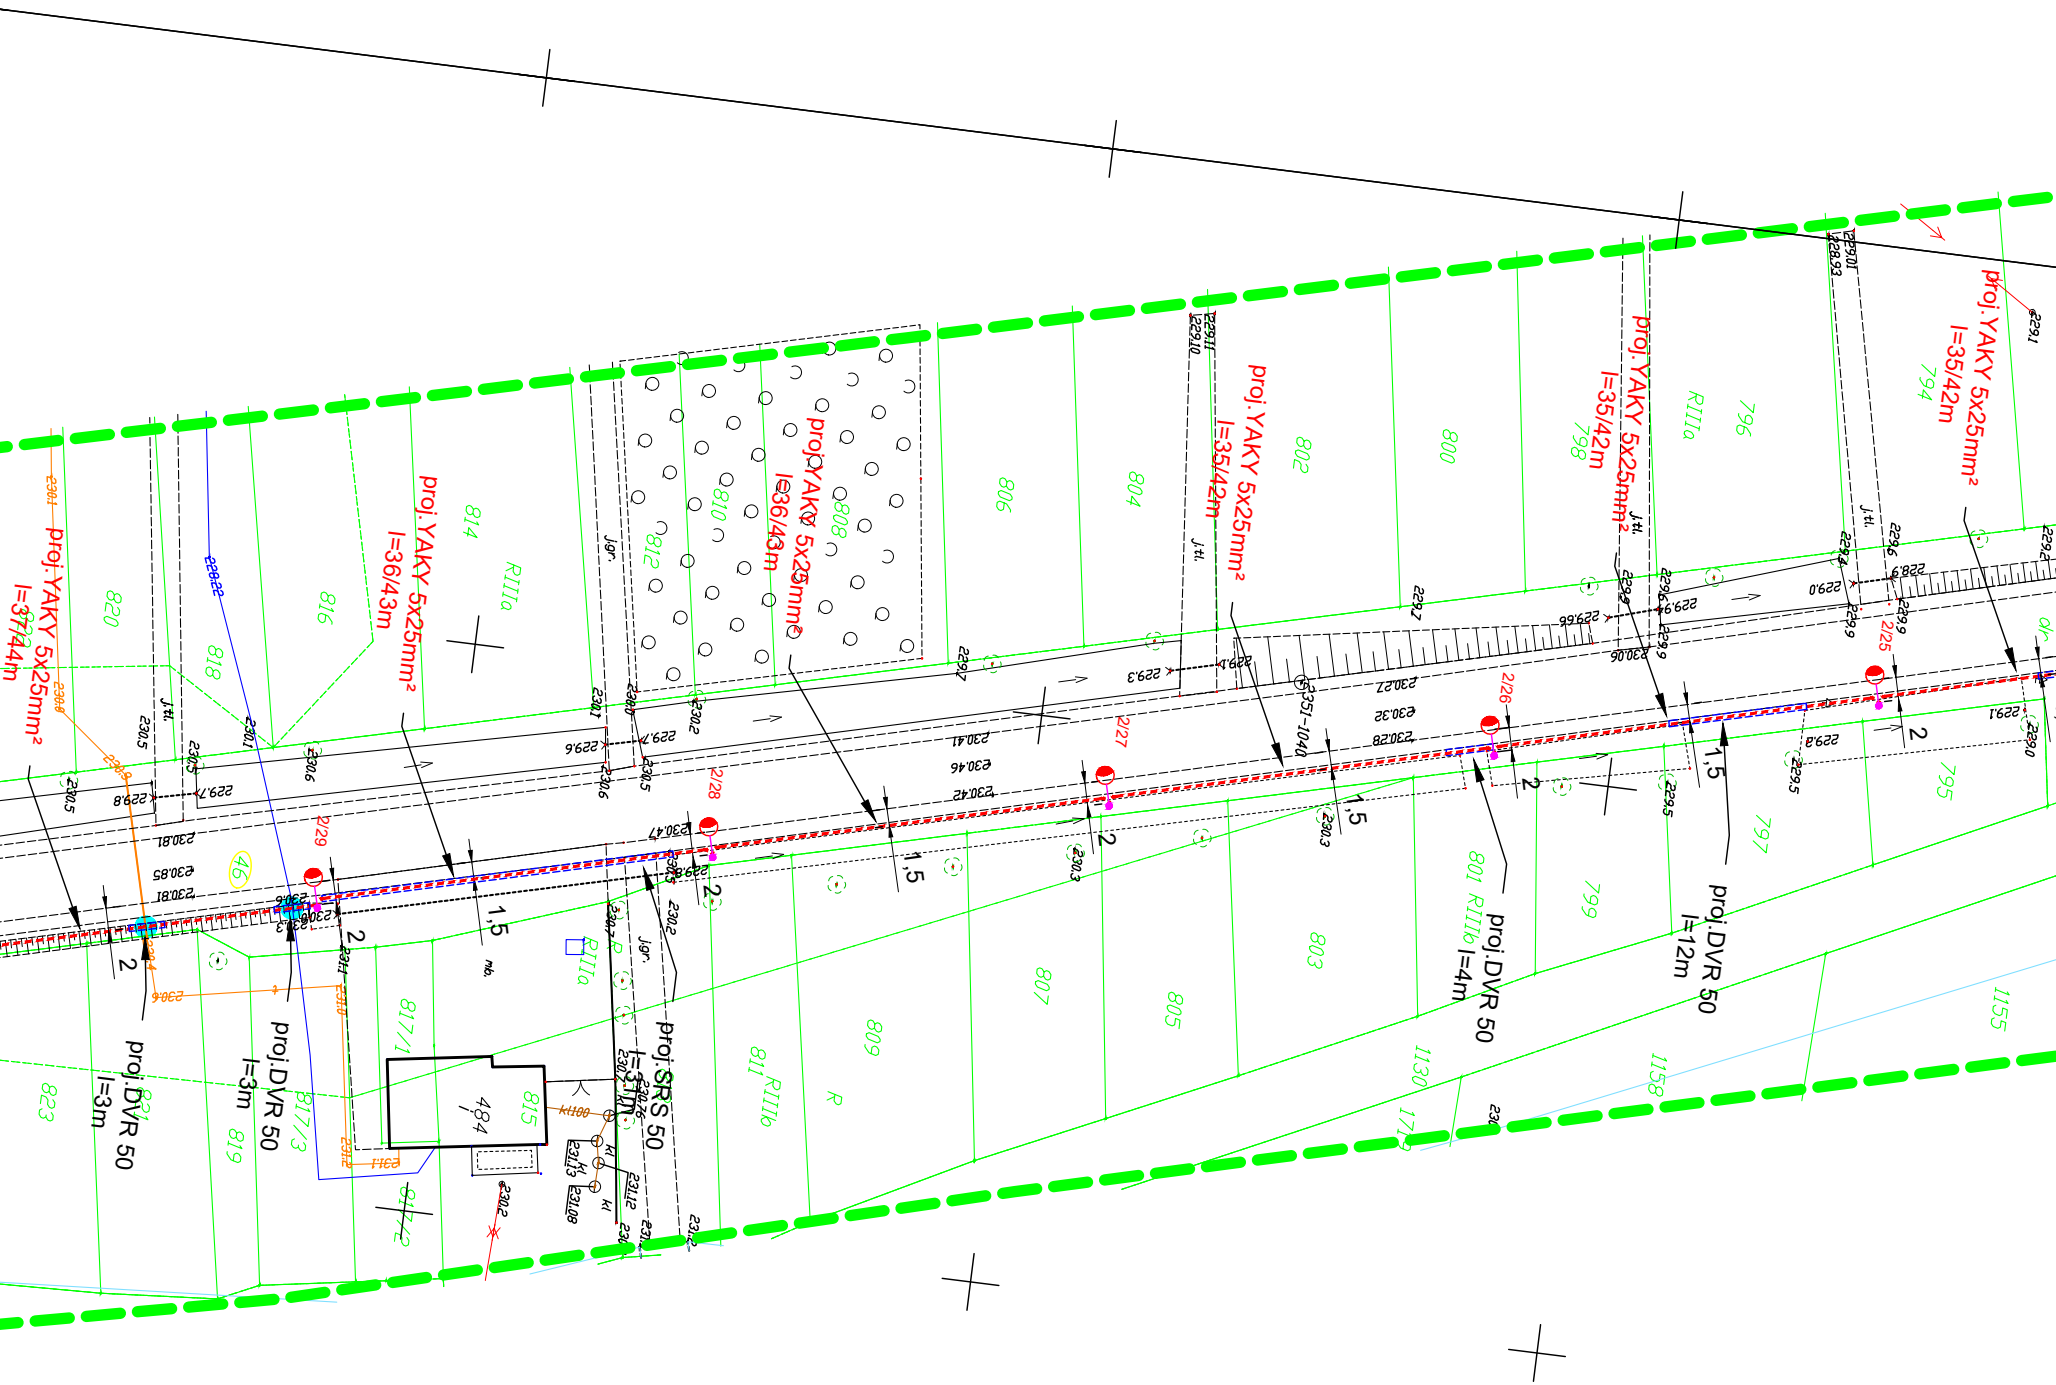
proj.YAKY 5x25mm²
l=37/44m
proj.YAKY 5x25mm²
l=36/43m
proj.YAKY 5x25mm²
l=36/43m
proj.YAKY 5x25mm²
l=35/42m
proj.YAKY 5x25mm²
l=35/42m
proj.YAKY 5x25mm²
l=35/42m
proj.DVR 50
l=3m
proj.DVR 50
l=3m
proj.SRS 50
l=3m
proj.DVR 50
l=4m
proj.DVR 50
l=12m
2/25
2/26
2/27
2/28
2/29
1,5
2
RIIIa
RIIIb
R
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
812
814
815
816
817/1
817/3
818
819
820
823
1130
1155
1158
484
46
351-1040
229,1
229,0
229,3
229,6
229,7
229,8
230,41
230,46
230,42
230,81
230,85
230,47
230,27
230,32
230,28

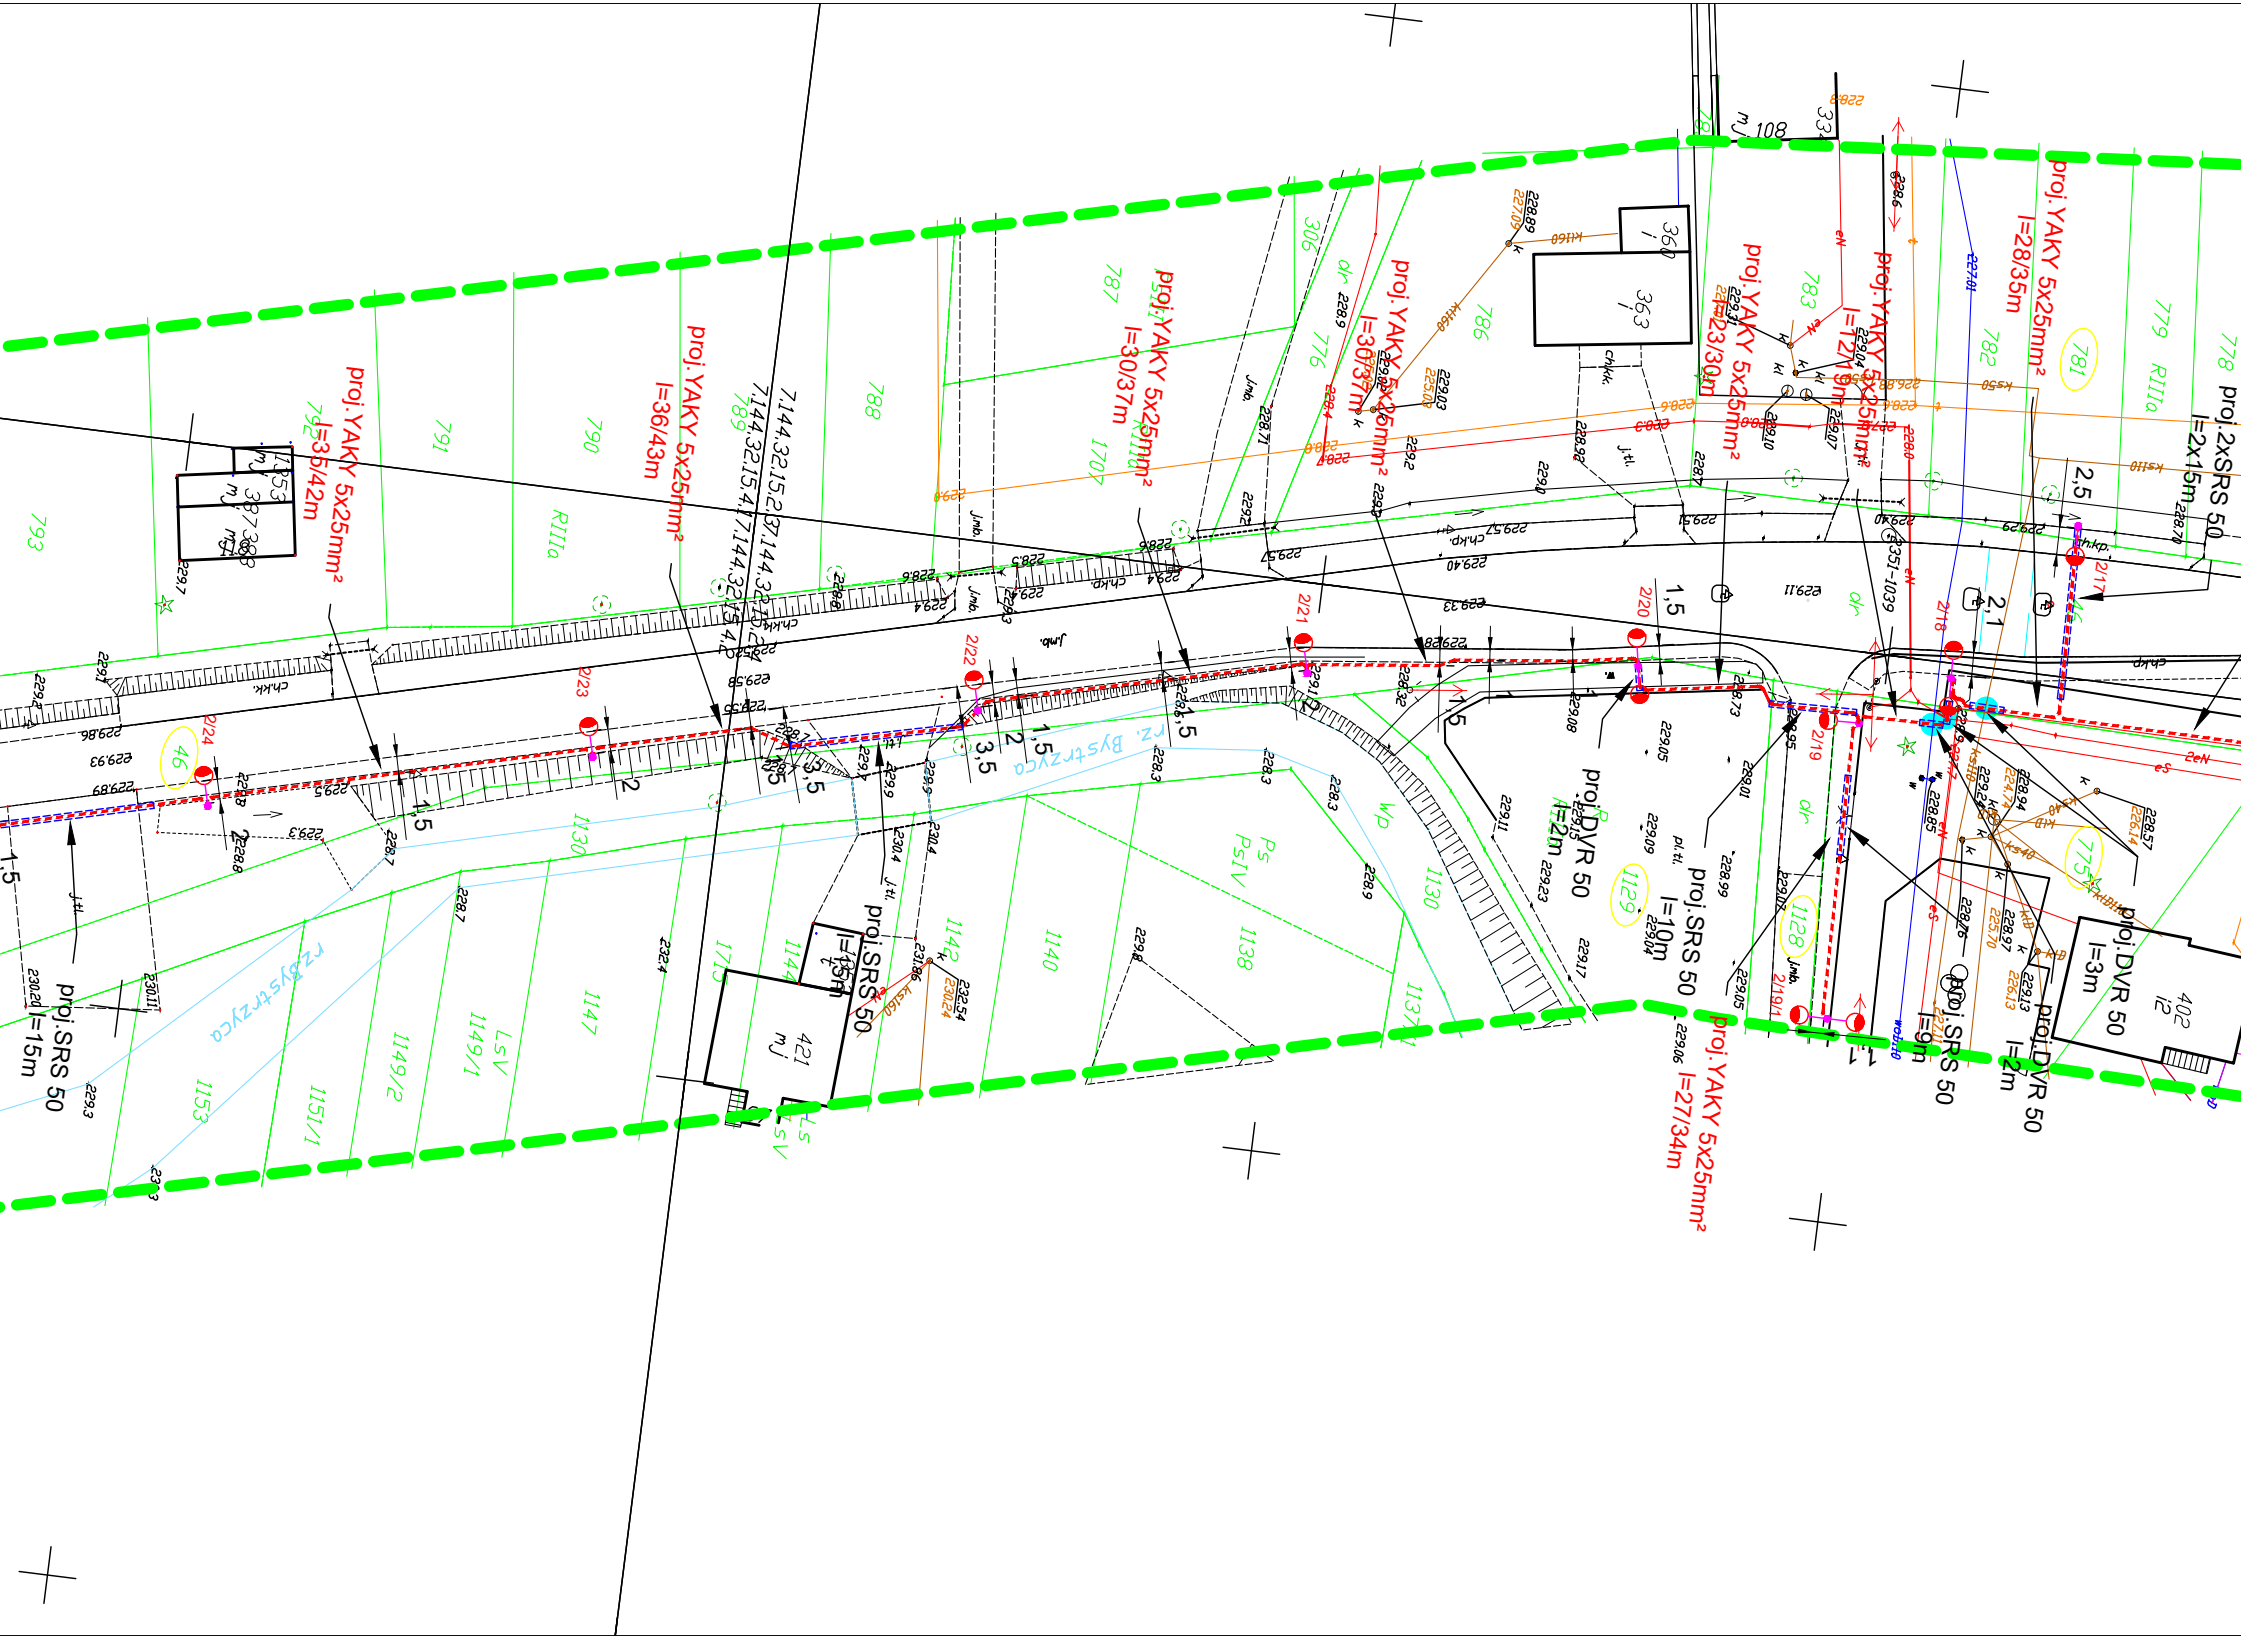

proj.YAKY 5x25mm²
l=35/42m
proj.YAKY 5x25mm²
l=36/43m
proj.YAKY 5x25mm²
l=30/37m
proj.YAKY 5x25mm²
l=30/37m
proj.YAKY 5x25mm²
l=23/30m
proj.YAKY 5x25mm²
l=12/19m
proj.YAKY 5x25mm²
l=28/35m
proj.2xSRS 50
l=2x15m
proj.SRS 50
l=15m
proj.SRS 50
l=15m
proj.DVR 50
l=2m
proj.SRS 50
l=10m
proj.SRS 50
l=9m
proj.DVR 50
l=3m
proj.DVR 50
l=2m
proj.YAKY 5x25mm²
l=27/34m
7.144.32.15.2
7.144.32.15.4
rz. Bystrzyca
rz. Bystrzyca
2/24
2/23
2/22
2/21
2/20
2/19
2/19/1
2/18
2/17
46
1129
1128
781
775
793
792
791
790
789
788
787
786
785
783
782
779
778
776
1707
1130
1138
1140
1142
1144
1147
1149/1
1149/2
1151/1
1153
1137
RIIIa
LsV
PsIV
363
360
421
402
387
353
108
j.tl.
ch.kk.
ch.kp.
Jmb.
dr
1,5
2
2,5
3,5
2,1

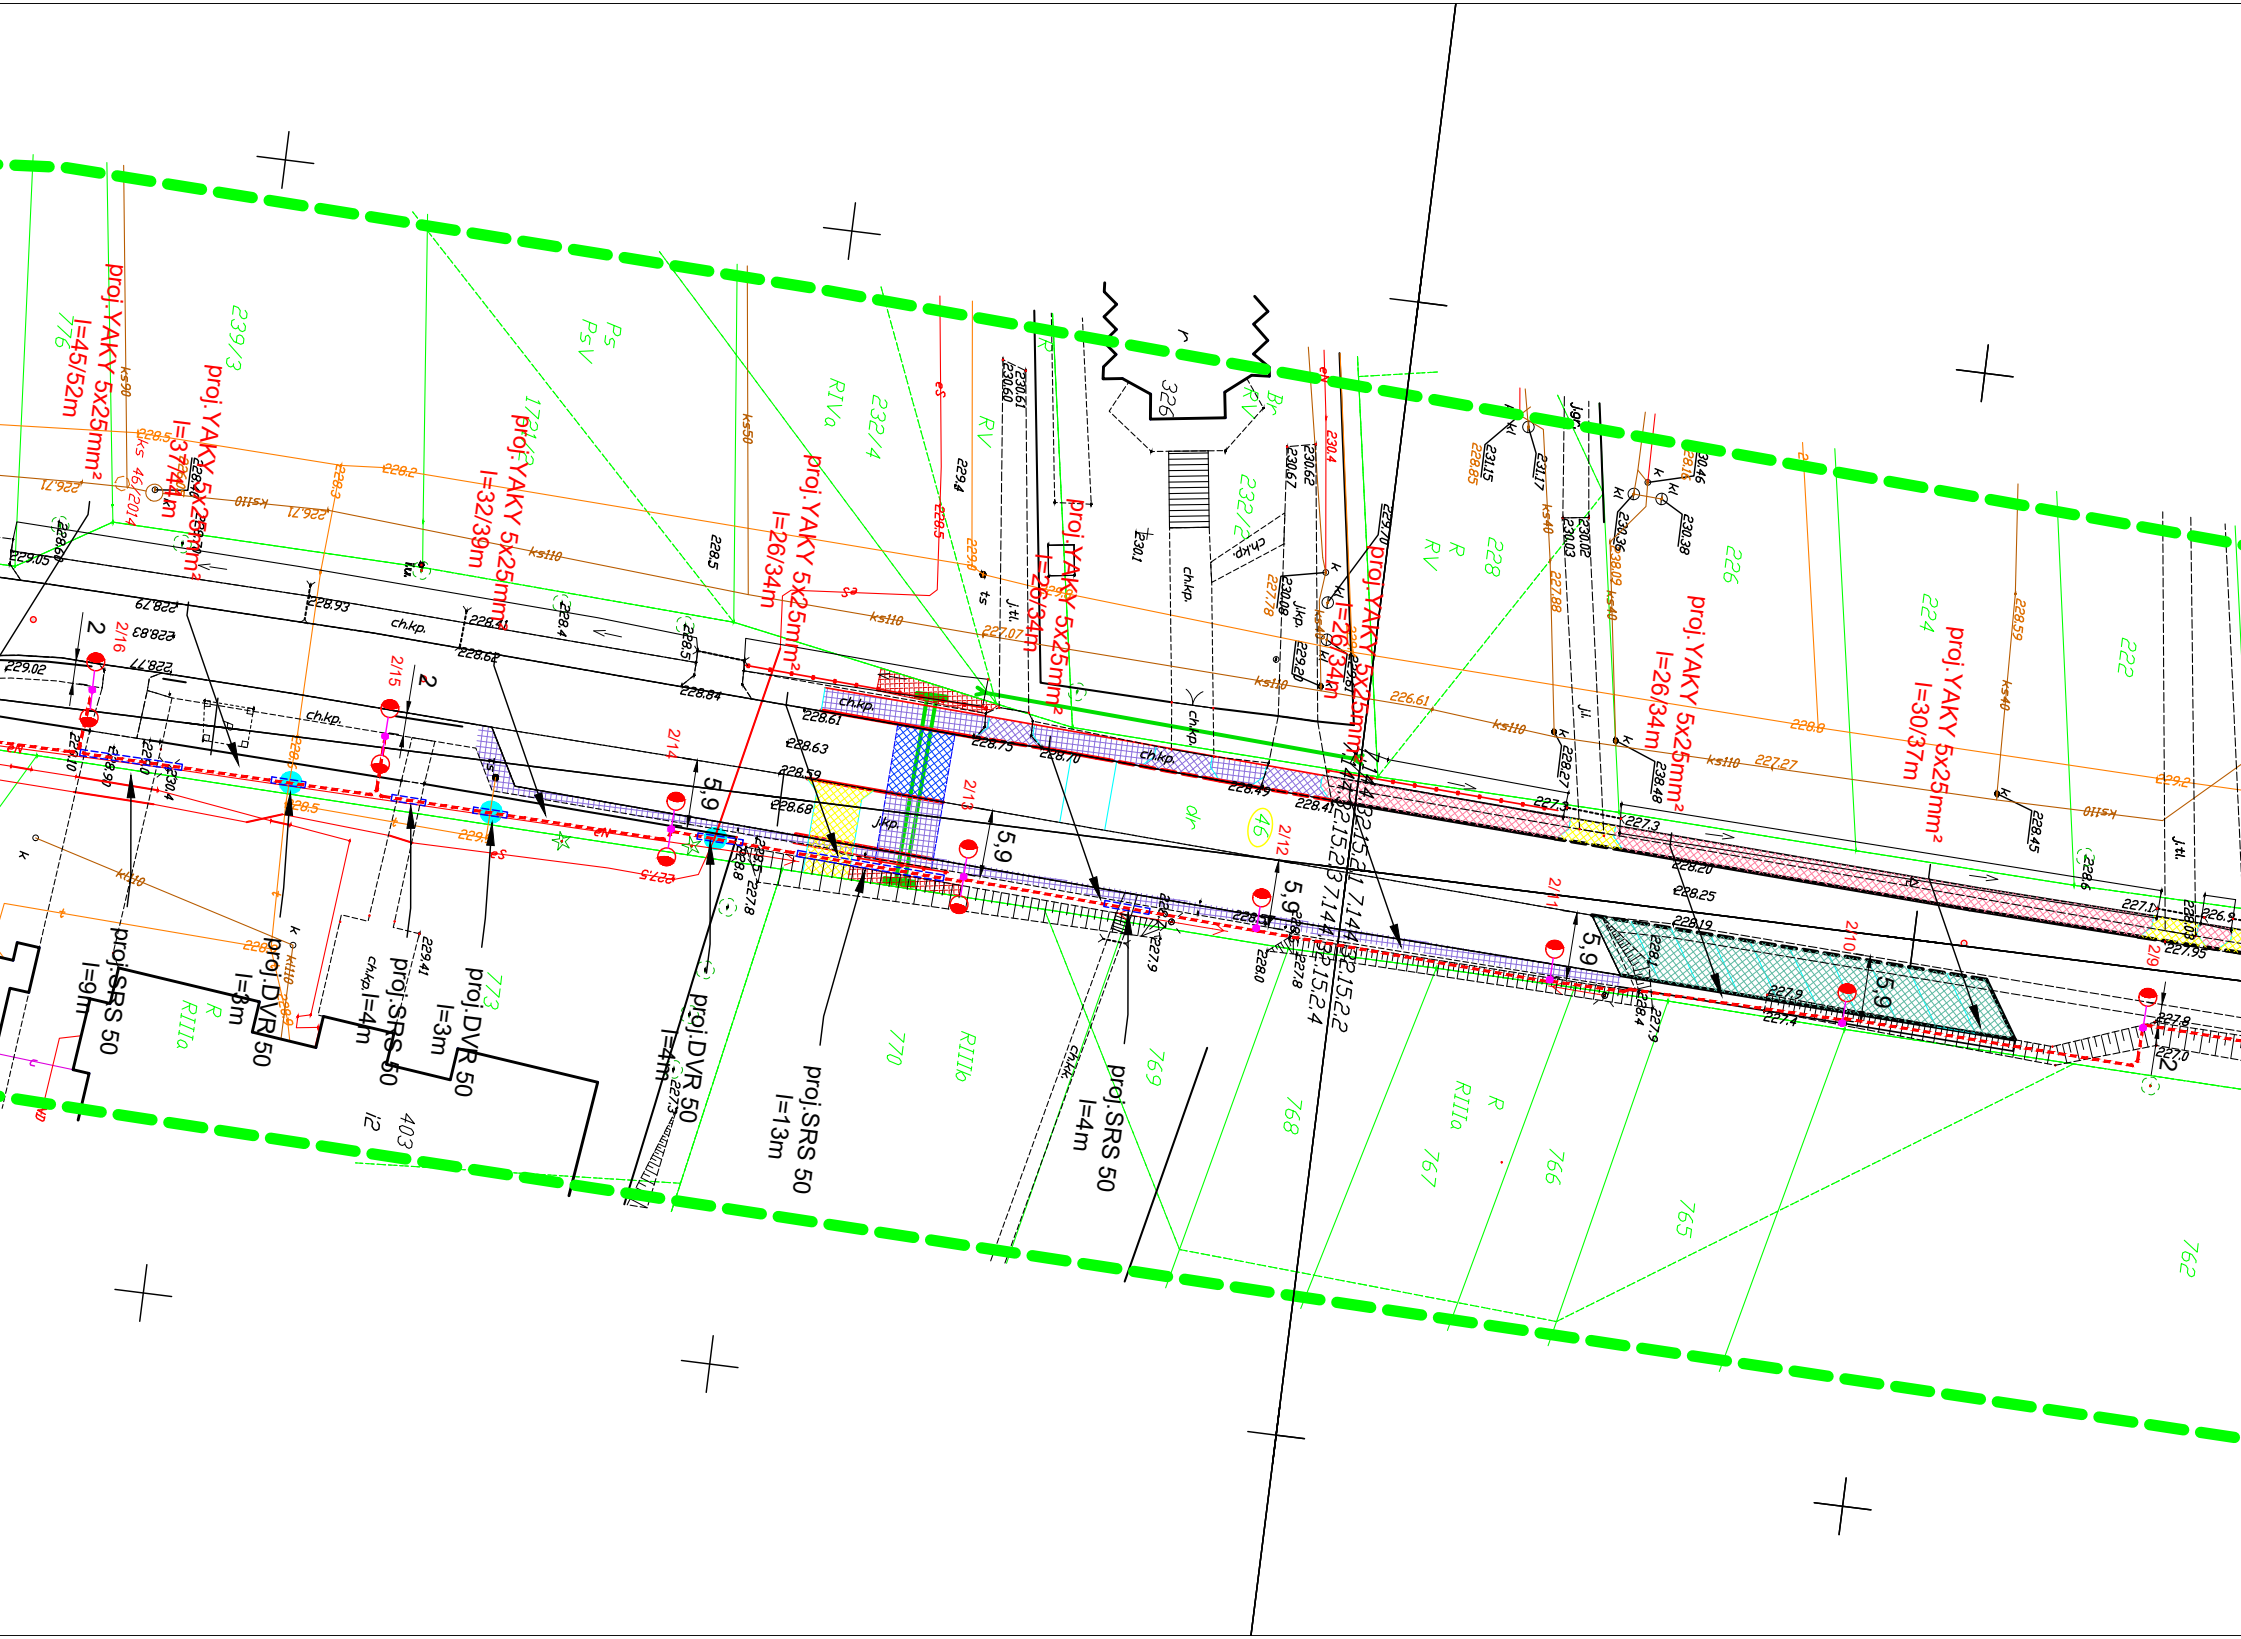
proj.YAKY 5x25mm²
l=45/52m
proj.YAKY 5x25mm²
l=37/44m
proj.YAKY 5x25mm²
l=32/39m
proj.YAKY 5x25mm²
l=26/34m
proj.YAKY 5x25mm²
l=26/34m
proj.YAKY 5x25mm²
l=26/34m
proj.YAKY 5x25mm²
l=26/34m
proj.YAKY 5x25mm²
l=30/37m
proj.SRS 50
l=9m
proj.DVR 50
l=3m
proj.SRS 50
l=4m
proj.DVR 50
l=3m
proj.DVR 50
l=4m
proj.SRS 50
l=13m
proj.SRS 50
l=4m
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
2
2
2
2/16
2/15
2/14
2/13
2/12
2/11
2/10
2/9
7.14 3.15.2 7.14 3.15.2
7.14 3.15.2 7.14 3.15.2
46
776
239/3
232/4
232/2
228
226
224
222
773
770
769
768
767
766
765
762
403
326
Ps
PsV
RIVa
RV
R
RIIIa
RIIIb
ch.kp.
ch.kp.
228.79
228.83
228.77
229.02
228.93
228.62
228.84
228.61
228.63
228.59
228.68
228.75
228.70
228.49
228.41
228.20
228.25
228.19
227.9
227.4
227.3
227.95
226.61
227.27
228.8
229.2
230.1
ks110

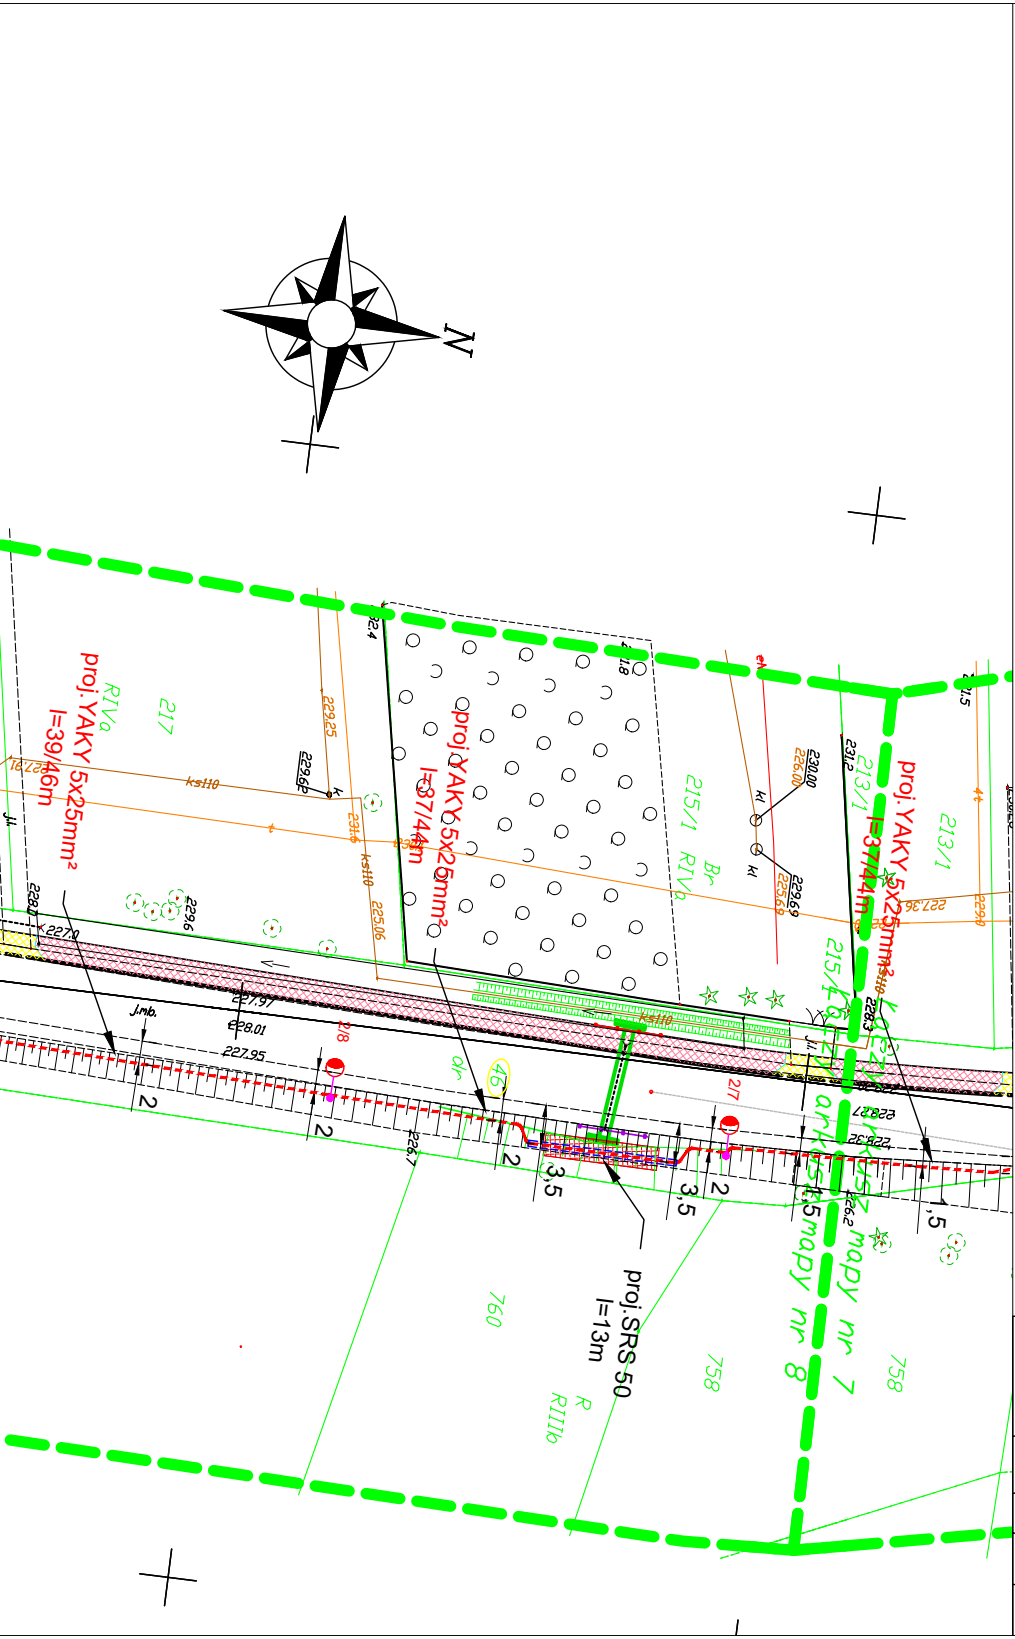
N
proj.YAKY 5x25mm²
l=39/46m
proj.YAKY 5x25mm²
l=37/44m
proj.YAKY 5x25mm²
l=37/44m
proj.SRS 50
l=13m
RIVa
217
215/1
RIVb
213/1
760
758
RIIIb
Jmb.
2
3,5
arkusz mapy nr 7
arkusz mapy nr 8
46
kt
ks110


Zakrzówek
Zachodnia
Dołki
Kolonia M
Poduchowne
Zakrzówek-Wieś
Majdan-Grabina
Rudy
Sulów
Przymiarki
Stary Kaczyniec
Blinów Drugi
Cies
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13

Legenda

▭ proj. rura osłonowa

- - - - proj. linia kablowa nN oświetlenia ulicznego

1/1 nr. słupa oświetleniowego

▬ proj. szafa oświetlenia ulicznego

●–◐ proj. Słup oświetleniowy + oprawa

◐–●–◐ proj. Słup oświetleniowy + 2xoprawa

●–◐ proj. wymiana opraw na istniejących słupach

● miejsce skrzyżowania się projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami podziemnymi

▨ proj. jezdnia wg. oddzielnego opracowania

▨ proj. chodnik wg. oddzielnego opracowania

UWAGA

1. W rejonie pkt. geodezyjnych (poligonowych) wykopy wykonać ręcznie.
2. W pobliżu ist. infrastruktury podziemnej wykopy wykonywać ręcznie.
3. W miejscach krzyżowania się lub zbliżenia z ist. kablami energetycznymi oraz telefonicznymi należy montować na nie dwudzielne rury osłonowe.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA	Temat: **Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2289L**		
	Adres: woj. Lubelskie powiat Kraśnicki gm. Zakrzówek obręb: Sulów	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2a, 23-204 Kraśnik	
Nazwa rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu.**			Skala: 1:500
	Nr upr.	Podpis	Nr rys. E 9
Projektant: **mgr inż. Mateusz Blicharz**	LUB/0270/PWBE/15		Data Lipiec 2019
Sprawdzający: **mgr inż. Piotr Marczak**	LUB/0345/PBE/17		