

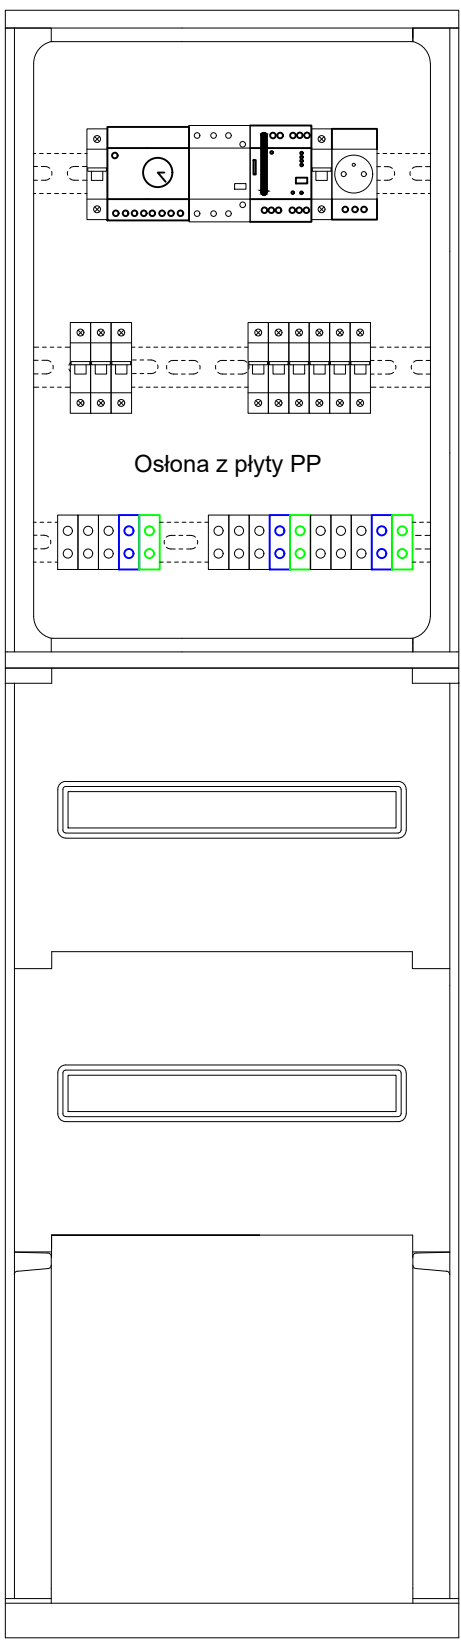


Elewacja SOU

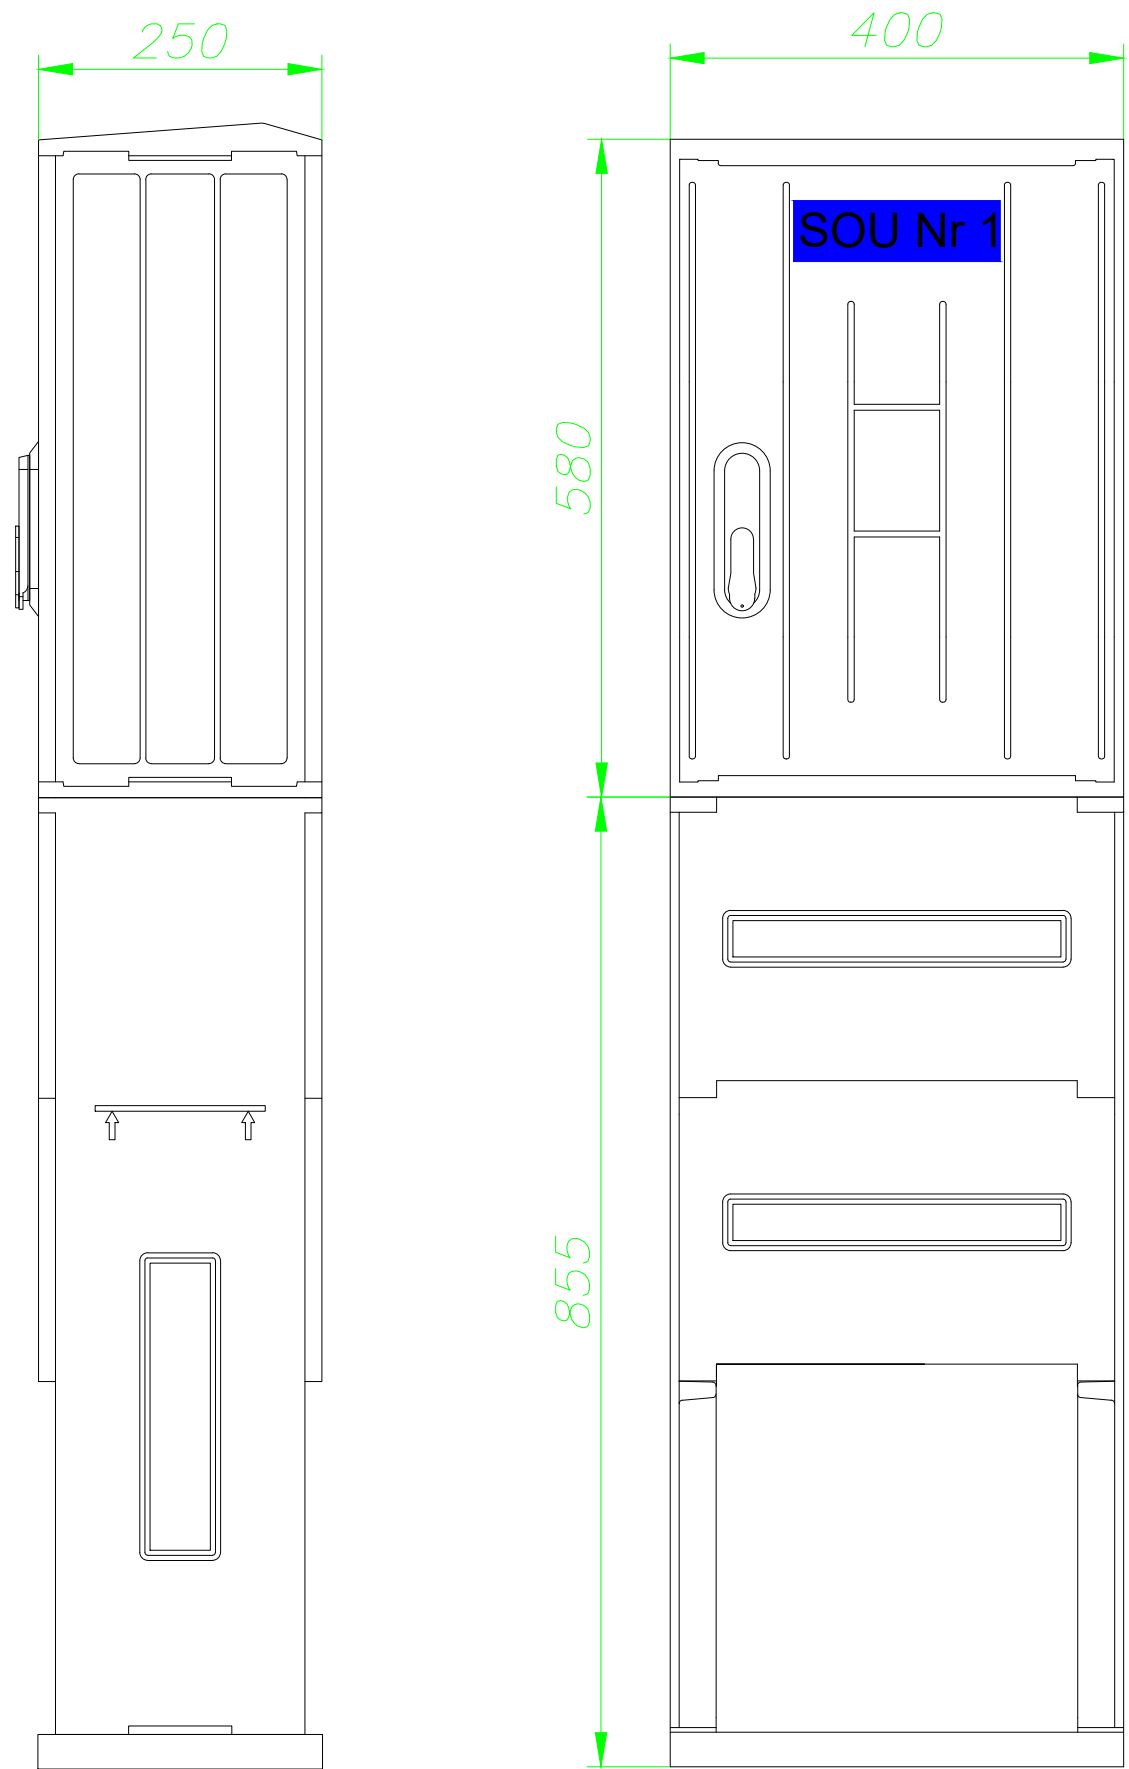

Schemat ideowy SOU

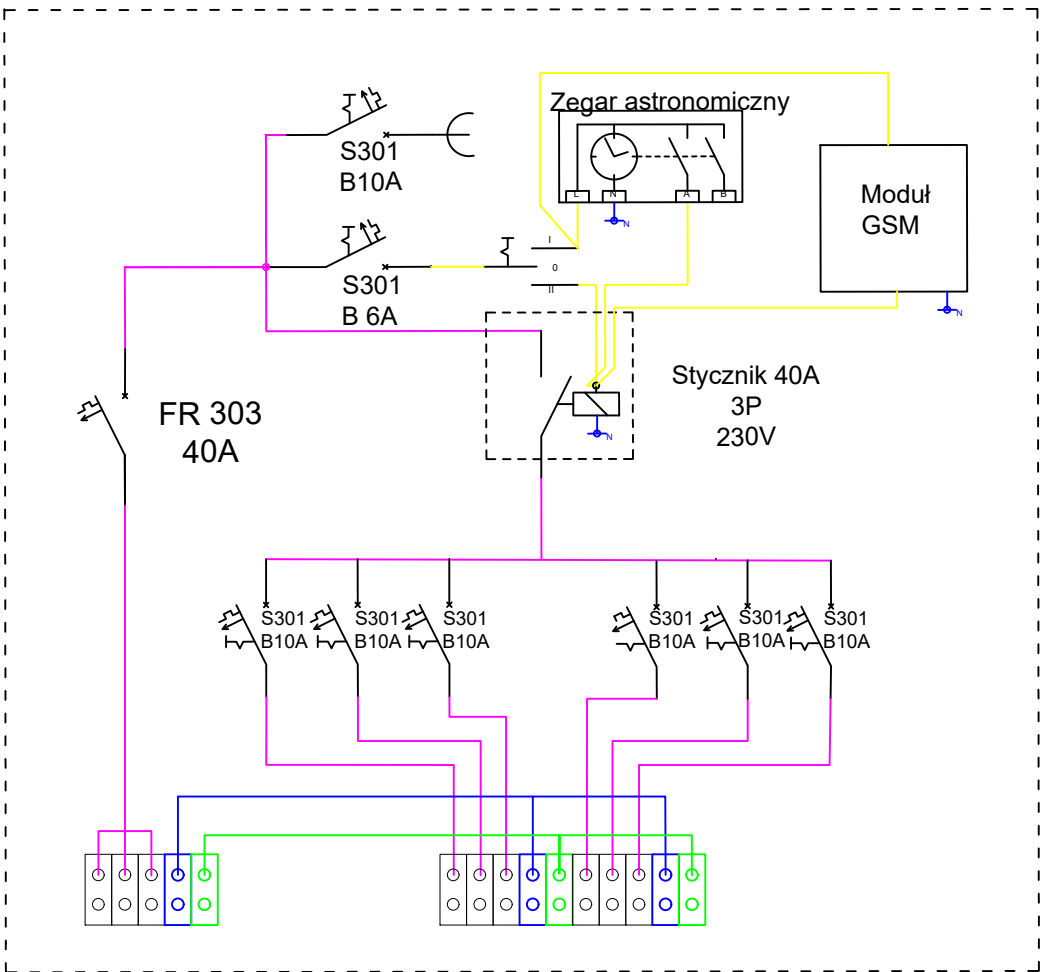

UWAGA
Dla SOU Nr 1 należy wykonać mostek pomiędzy zaciskami N oraz PE- szafa będzie pracowała w układzie sieci TN-C.

Dla SOU Nr 3 oraz SOU Nr 4 nie realizować mostka pomiędzy zaciskami N oraz PE- szafy będą pracowały w układzie sieci TT.

Obwody zasilania wykonać przewodami LgY 1x10mm².
Obwody sterujące wykonać przewodami LgY 1x2,5mm².

Układ sieci- SOU nr 1 - **TN-C**
SOU nr 3 oraz 4 -**TT**
Ochrona od porażeń- **Samoczynne wyłączenie zasilania.**

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA	Temat: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2289L	
	Adres: woj. Lubelskie powiat Kraśnicki gm. Zakrzówek obręb: Sulów	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2a, 23-204 Kraśnik
Nazwa rysunku: Schemat ideowy oraz elewacja SOU		Skala:
	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. Mateusz Blicharz	LUB/0270/PWBE/15	
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Marczak	LUB/0345/PBE/17	
		Nr rys. E 18
		Data Lipiec 2019